DIAGRAMMA DI FLUSSO
per i trattamenti prescritti per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale (fonte UNI 8065:2019)

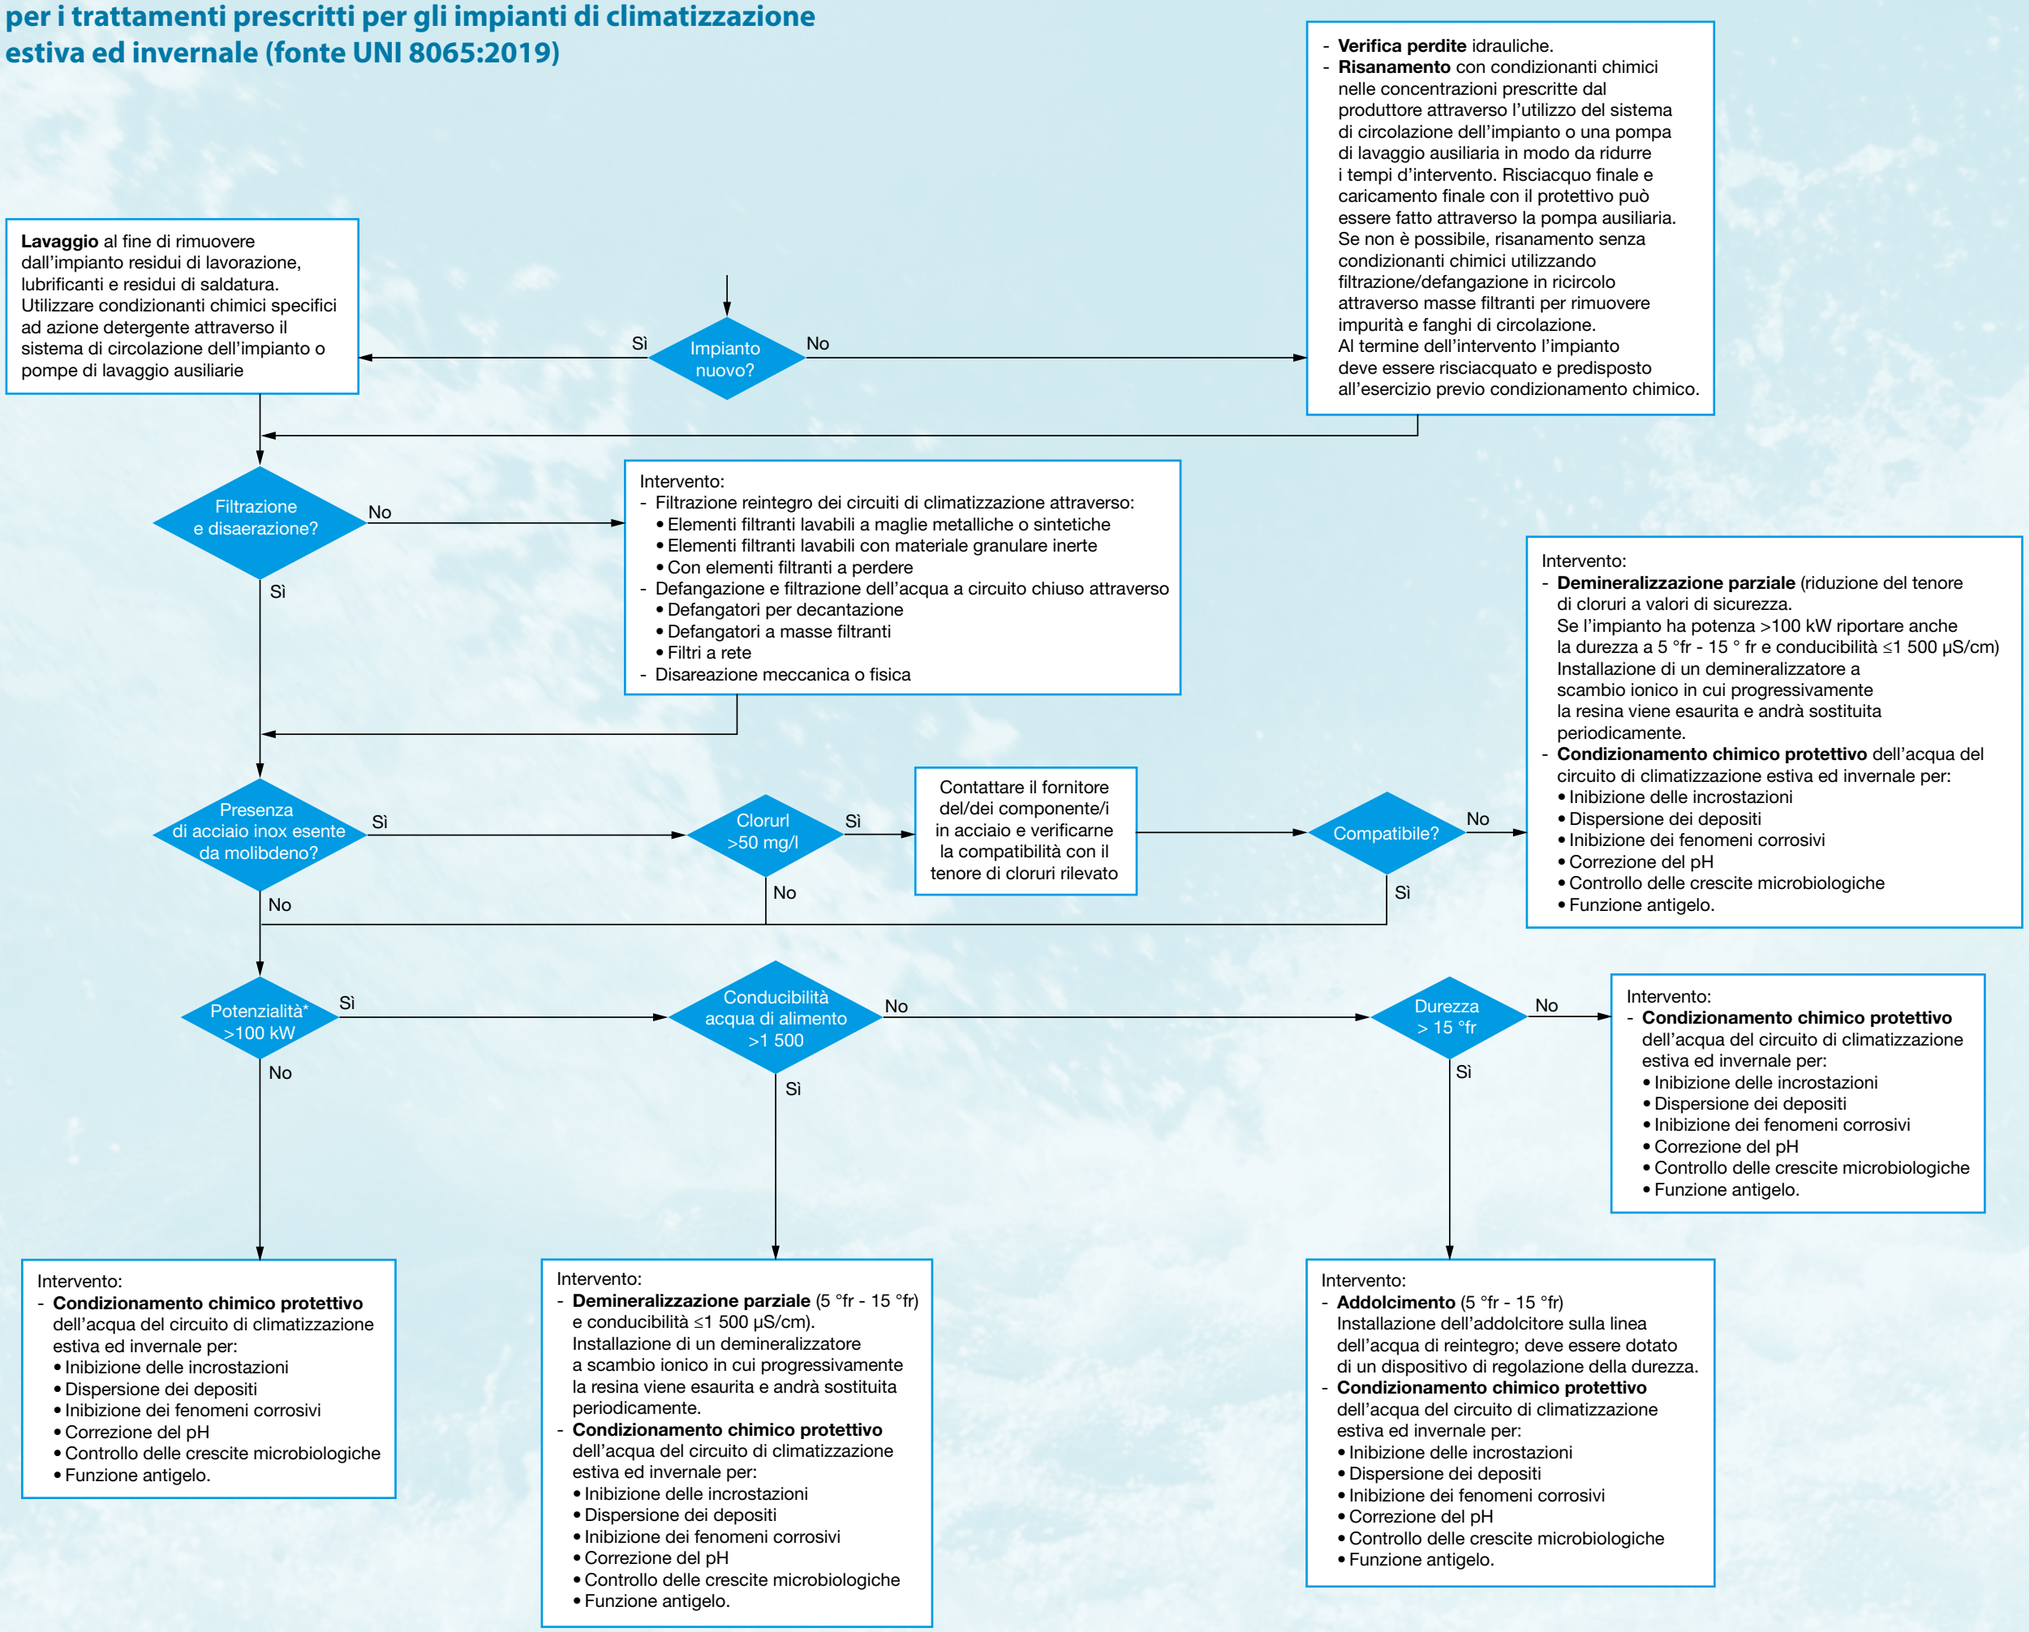

NORMATIVE DI RIFERIMENTO NORMA UNI 8065 del Luglio 2019

Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva.
La norma ha come oggetto la definizione e determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'acqua impiegate negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria con temperatura massima di 110 °C e negli impianti solari termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria.

"decreto requisiti minimi" - DMISE 26.06.2015 - supplemento ordinario n. 39 della gu n. 162 del 15.07.2015.

"applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" all.1 - capitolo 2.3 - punto 5 "trattamento acqua impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria". d.P.r 26 agosto 1993 n°412 art. 5 comma 6 per impianti con potenza >= 350 KW (valido), d.P.r 2 aprile 2009 n°59 art. 4 comma 14 (valido dal 2009 al 2015), e norma uni 8065.

LABORATORIO ANALISI ACQUE dei circuiti tecnologici

Assistenza post vendita con possibilità di servizio in abbonamento

Gestione e controlli di funzionamento degli impianti di trattamento dell'acqua, una/due volte all'anno durante la stagione di utilizzo degli impianti.

Analisi acque dei circuiti di riscaldamento, parametri: pH, Durezza totale, Ferro, Solidi Disciolti, Condizionante Chimico, Conducibilità Elettrica, Rame, Alluminio, Cloruri, Colorazione, Torbidità e Odore.
Storico dell'andamento sul singolo impianto.

Proposta degli eventuali interventi necessari per mantenere i parametri dell'acqua entro i limiti prescritti dalle Normative di riferimento.